

**Legende**

**Harte Tabukriterien**


- FFH-Gebiet
- Naturschutzgebiet (NSG), Bestand (LRP 2020)
- Gesetzlich geschütztes Biotop (Landesweite Biotopkartierung SH, Stand 2019)
- Wald inkl. 30 m Abstand (gem. LWaldG)
- Schwerpunktbereich des landesweiten Biotopverbundsystems SH
- Ökokonto- und Ausgleichsflächen (Stand: Mai 2019)
- Straßenrechtliche Anbauverbotszone zur Autobahn (40 m)

**Weiche Tabukriterien**

- Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft (RP) Vorranggebiet für den Naturschutz (RP)
- Bebauten Siedlungsgebiete (DTK25, ATKISbasisdaten)
- Entwicklungsgebiete (planerisch verf., gem. FNP/BP/LP)
- Gewerbegebiet (DTK25)

**Sonstiges**

- Gemeindegrenzen
- Amtsgebiet Oeversee

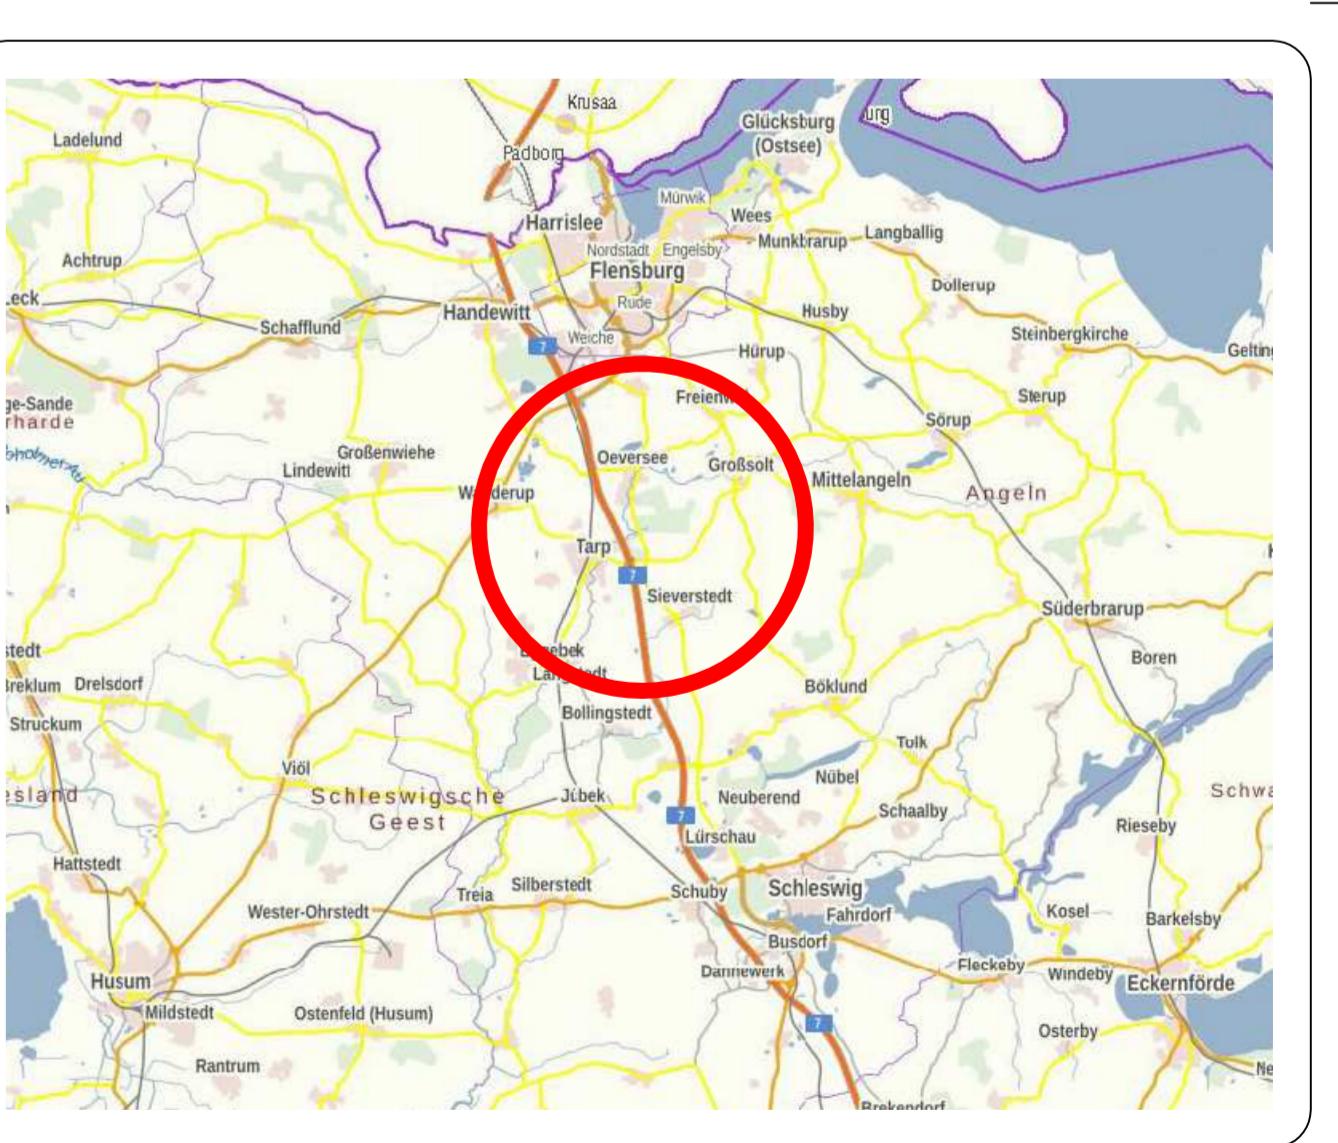

#### Standortkonzept Photovoltaik-Freiflächenplanung der Gemeinde Oeversee


##### Harte und weiche Tabukriterien

M. 1: 10.000 Karte 1 Stand : 02.09.2022  
Gezeichnet : T. Leupold / B. Kalvelage  
Bearbeitet : M. Hartwig / Ch. Lorz

Auftraggeber:  
Gemeinde Oeversee 24988 Oeversee

Auftragnehmer:  
Pro Regione GmbH

Lise-Meitner-Str. 1  
24941 Flensburg



**Legende**

- Ausschlußflächen für PV-FFA aus Karte 1
- Priorisierte Potenzialfläche für PV-FFA
- Mögliche Eignungsfläche für PV-FFA (Einzelfallsentscheidung)

**Flächen mit besonderem Abwägungs- und Prüfungserfordernis**


- 100 m Puffer um Siedlungen
- Verbundbereiche des landesweiten Biotopverbundsystems SH
- Kieslagerstätten (Rohstoffpotenzialflächen, LLUR 2019)
- Dauergrünland auf Moorböden und Anmoorböden (Umweltatlas SH)
- Geotope (Umweltatlas SH)
- Landwirtschaftliche Flächen mit sehr hoher/hoher Ertragsfähigkeit (Umweltatlas SH)

**Vorbelastung Landschaftsbild**

- Bundesautobahn A7
- Bundes- und Landstraßen
- Bahnstrecke
- Freileitungen (380 und 110 kV)
- PV Freiflächenanlagen Bestand

**Sonstiges**

- Wasserwerk
- Gemeindegrenzen
- Amtsgebiet Oeversee
- Mögliche Planfläche PV Gemeinde Tarp

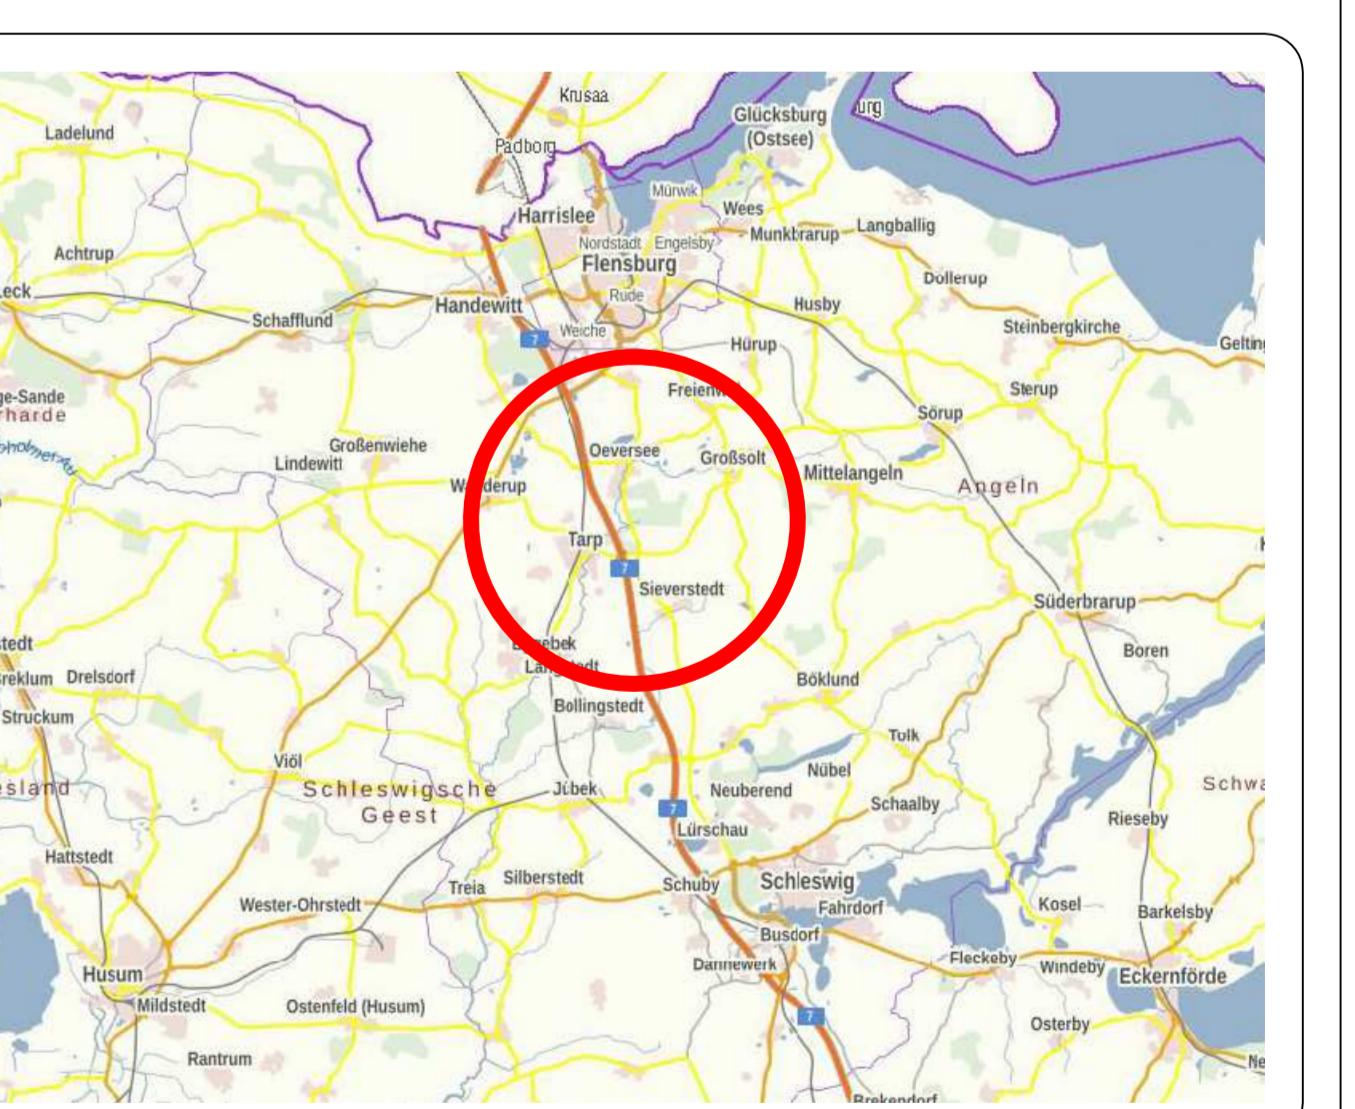

### Standortkonzept Photovoltaik-Freiflächenplanung der Gemeinde Oeversee

Priorisierte Potenzialflächen sowie Flächen mit besonderem Prüf- und Abwägungserfordernissen

M. 1: 10.000	Karte 2	Stand : 26.08.2022
Auftraggeber:		Gezeichnet : T. Leupold / B. Kalvelage
		Bearbeitet : M. Hartwig / Ch. Lorz

Auftragnehmer: